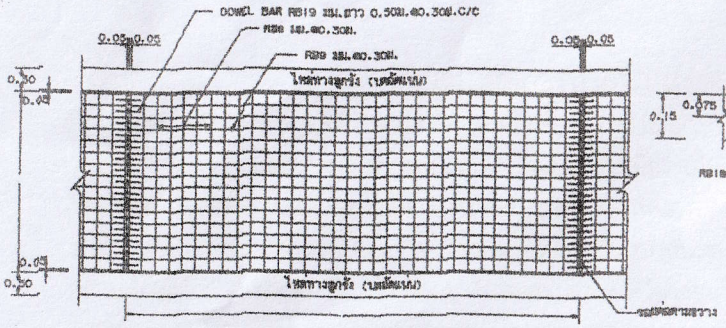

รูปแสดงการเสริมเหล็กและขอบต่อ

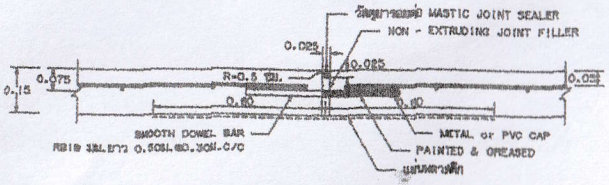

ขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT

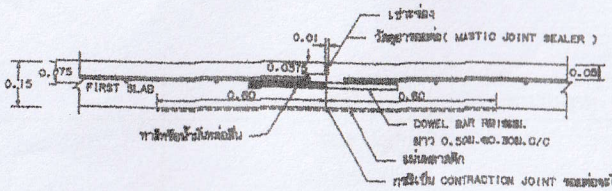

ขยายรอยต่อ CONSTRUCTION JOINT และ CONTRACTION JOINT

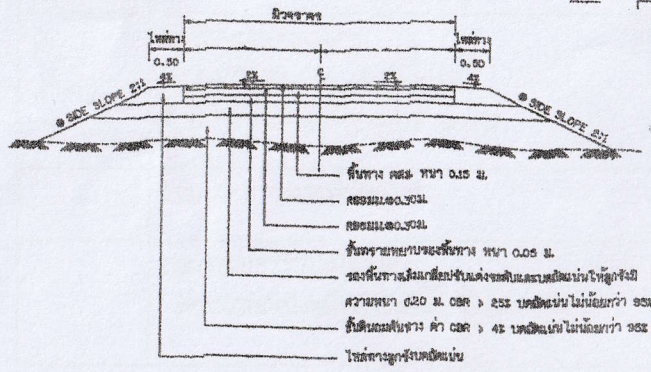

รูปตัดถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

* ถ้าไม่ได้กำหนดเป็นอย่างอื่นให้ใช้แบบรูปตัดตามรางให้ใช้ SIDE SLOPE 2:1 (แนวราบ : แนวดิ่ง)

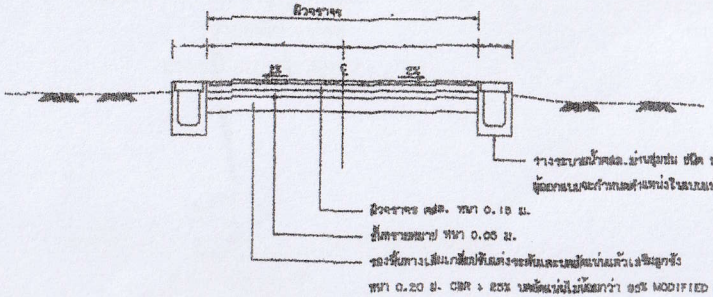

รูปตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (กรณีมีรางระบายน้ำ)

ก. รายการก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน

1. การก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้านให้เป็นไปตามข้อกำหนดการก่อสร้าง มทม.201 - มทม.203 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง)
2. EXPANSION JOINT จะใช้เฉพาะกรณีที่เชื่อมต่อกับโครงสร้างที่มีฐานรากมั่นคงหรือบริเวณทางแยกที่เป็นมุมตอนวิกฤต
3. วัสดุยาแนวต่อคอนกรีตแบบเทร้อนหมุนปิดเทร้อน(CONCRETE JOINT SEALER HOT - POURED ELASTIC TYPE) ตาม มยท.478
4. วัสดุอุดแนวต่อคอนกรีต(NON - EXTRUDING JOINT FILLER)ใช้กระดาษชำน้ำอัดหรือยางแผ่นตามแบบ มยท.1041
5. ส่วนผสมคอนกรีต(SLUMP)ไม่มากกว่า 10 ซม.และกำลังอัด(COMPRESSIVE STRENGTH)ของแท่งคอนกรีตตัวอย่างขนาด 15x15x15 ซม.ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 280 กก./ซม.ตร.
6. เหล็กเสริมใช้เหล็กกลมผิวเรียบ มยท.20 และ มยท.24
7. ให้ใช้ WELDED WIRE MESH (มยท.737) ตามตารางที่ 1.แทน BAR MESH ได้ โดยให้ผู้รับจ้างแสดงรับรองของผู้ผลิตและแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนดำเนินการ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้จะต้องทำให้ระยะเวลาและค่าก่อสร้างเปลี่ยนแปลง กรณีที่ WIRE MESH ขนาดอื่นนอกเหนือไปจากตาราง ที่เส้นหน้าตัดเหล็กตะแกรง(STEEL AREA)ที่ใช้จะต้องไม่น้อยกว่า ที่ระบุไว้ในตาราง
8. วัสดุก่อสร้างทางที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบนี้ ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานงานทาง-หลวงชนบท
9. สีตีต่างๆ ที่แสดงไว้เป็นแบบ นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
10. ผู้ออกแบบจะเป็นผู้กำหนดขั้นโครงสร้างทางในแต่ละสายทางตามความเหมาะสม
11. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้ทำแบบ ให้ทำโดยการไม้ประกราดจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่งโดยขอบที่ลึกจะต้องลึกไม่เกิน 2 ซม.
12. การตีเส้นจราจร ให้ตีเฉพาะเส้นแบ่งทิศทางจราจร (CENTER LINE) โดยใช้สีเทอร์โมพลาสติก ตาม มยท.642 และให้เป็นไปตามมาตรฐานการตีเส้นแบ่งทิศทางการจราจร ตามแบบมาตรฐาน ทล.-ท-109
13. แผ่นสกายสลิกที่ใช้จะต้องหนาอย่างน้อย 0.07 มม. กว้าง 1.20 ม. ยาวเท่ากับความกว้างผิวทางจราจร ซึ่งจะต้องมีขอบยักขาดไม่เกิน 7% ของแผ่นสกายสลิกที่ใช้ แผ่นสกายสลิกจะต้องมีร่องและกันน้ำได้
14. เลือกใช้รูปแบบไม่มีรอยต่อตามยาว (NO LONGITUDINAL JOINT) กรณีที่ไม่ใช้ทางเดินที่ก่อสร้าง และ/หรือ การจราจรโดยให้ผู้ใช้สุดเดินรอผู้ออกแบบ
15. งานก่อสร้างระบบระบายน้ำโดยทั่วไปให้ใช้รางเปิดแบบมีฝาปิดสลด. ชนิด B-30 ตามแบบ ทล.-ส-301 เว้นแต่ผู้ออกแบบจะกำหนดเป็นอย่างอื่นในแบบ
16. กำแพงกันก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ในหมู่บ้าน ให้พิจารณาตามความเหมาะสมและตามความเป็นจริง
17. ระยะเวลาการออกแบบ 15 ปี จับน้ำหนักรถบรรทุก 15 ตัน ปริมาณจราจร (ADT) 200 คัน/วัน
18. การทดสอบเหล็กเสริม การงอและปลายเหล็ก ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
19. การหล่อคอนกรีต เมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้ว ต้องหมั่นรดน้ำไม่น้อยกว่า 7 วัน

ตารางที่ 1. แสดงขนาดของ WIRED MESH ที่ใช้แทน BAR MESH

BAR MESH (fs = 1,200 Ksc) (เหล็กเส้นชั้น SR 24)		WIRED MESH (fs = 2,750 Ksc) (เหล็กเส้นตะแกงสำเร็จรูป)	
DIA / SPACING	STEEL AREA (ตร.ซม./ม)	DIA / SPACING	STEEL AREA (ตร.ซม./ม)
⌀ 6 มม.@ 0.30 ม.	0.940	⌀ 4 มม.@ 0.30 ม.	0.419
⌀ 9 มม.@ 0.30 ม.	2.12	⌀ 6 มม.@ 0.30 ม.	0.940

หมายเหตุ

แบบแทน คสล.ภายในหมู่บ้าน(แบบไม่มีรอยต่อตามยาวมีระบบระบายน้ำเป็นรางเปิดแบบมีฝาปิด)ปรับปรุงจากแบบมาตรฐาน ทล.-ว-205/49 ของกรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท	แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน (แบบไม่มีรอยต่อตามยาวมีระบบระบายน้ำเป็นรางเปิดแบบมีฝาปิด)