

รูปตัดขวางโครงสร้างงานดินอัด คิวบนและลาดสูงในตัดขวาง

ตารางขนาดของลาดสูงด้านหลัง (BACK SLOPE)


และค่าความหนาแน่น (SIDE SLOPE)

ความสูงลาดสูง (เมตร)	ลาดสูง	ลาดสูง	ลาดสูง	ลาดสูง
0.00 - 1.00	2:1	2:1	1:1	1:1

- อัตราลาดสูงในลาดสูงด้านหลัง: 2:1
- อัตราลาดสูงในลาดสูงด้านหน้า: 2:1
- อัตราลาดสูงในลาดสูงด้านข้าง: 2:1
- อัตราลาดสูงในลาดสูงด้านหลัง: 2:1
- อัตราลาดสูงในลาดสูงด้านหน้า: 2:1
- อัตราลาดสูงในลาดสูงด้านข้าง: 2:1
- อัตราลาดสูงในลาดสูงด้านหลัง: 2:1
- อัตราลาดสูงในลาดสูงด้านหน้า: 2:1
- อัตราลาดสูงในลาดสูงด้านข้าง: 2:1

- รายการประกอบงาน**
1. งานถมดิน และถมทรายให้มีความหนาแน่นตามมาตรฐานที่กำหนด
 2. งานลาดสูงด้านหลัง 2:1
 3. งานลาดสูงด้านหน้า 2:1
 4. งานลาดสูงด้านข้าง 2:1
 5. งานลาดสูงด้านหลัง 2:1
 6. งานลาดสูงด้านหน้า 2:1
 7. งานลาดสูงด้านข้าง 2:1
 8. งานลาดสูงด้านหลัง 2:1
 9. งานลาดสูงด้านหน้า 2:1
 10. งานลาดสูงด้านข้าง 2:1

- หมายเหตุ**
1. การลาดสูงด้านหลัง 2:1
 2. การลาดสูงด้านหน้า 2:1
 3. การลาดสูงด้านข้าง 2:1
 4. การลาดสูงด้านหลัง 2:1
 5. การลาดสูงด้านหน้า 2:1
 6. การลาดสูงด้านข้าง 2:1
 7. การลาดสูงด้านหลัง 2:1
 8. การลาดสูงด้านหน้า 2:1
 9. การลาดสูงด้านข้าง 2:1
 10. การลาดสูงด้านหลัง 2:1

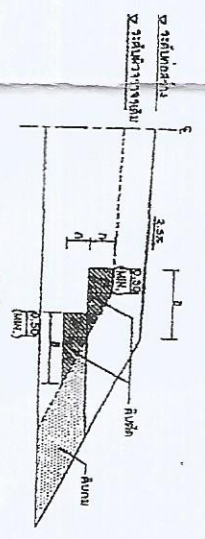

รูปตัดขวางโครงสร้างลาดสูงด้านหลัง

ตารางขนาดของลาดสูงด้านหลัง (BACK SLOPE)

และค่าความหนาแน่น (SIDE SLOPE)

ความสูงลาดสูง (เมตร)	ลาดสูง	ลาดสูง	ลาดสูง	ลาดสูง
0.00 - 1.00	2:1	2:1	1:1	1:1

ตารางขนาดของลาดสูงด้านหน้า (FRONT SLOPE)

และค่าความหนาแน่น (SIDE SLOPE)

ความสูงลาดสูง (เมตร)	ลาดสูง	ลาดสูง	ลาดสูง	ลาดสูง
0.00 - 1.00	2:1	2:1	1:1	1:1