

คำสั่งรื้อ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เลขที่รับ.....
วันที่.....
เวลา.....

ที่ รบ. ๐๐๓๓.๓/๐๕/๑๙๓๐



สำนักงานเทศบาลตำบล.....
เลขวันที่.....
วันที่.....
เวลา.....

โรงพยาบาลสวนผึ้ง
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ๗๐๑๘๐

๗/ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.๒)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านขี้พริก

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประจำเดือนกรกฎาคม จำนวน ๑ ชุด
๒.รายงานปริมาณขยะติดเชื้อ ประจำเดือนกรกฎาคม จำนวน ๑ ชุด

ตามที่โรงพยาบาลสวนผึ้งได้ดำเนินการจัดเก็บสถิติและข้อมูล สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น

บัดนี้ โรงพยาบาลสวนผึ้ง ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอส่งสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.๒) และรายงานปริมาณขยะติดเชื้อไปยังท่าน เพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณภัฏ มณีศรีขำ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนผึ้ง

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
โทร. ๐๓๒-๗๓๑๘๐๐-๘๐๔ ต่อ ๑๖๔
โทรสาร ๐๓๒-๗๓๑๘๑๘
หมายเหตุผู้ประสาน โยธิกา สุริยะคำ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน.....กรกฎาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๗.....ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....นายแพทย์ชานาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม).....)

.....รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนผึ้ง.....

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียSBR..... ความสามารถในการ
รองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย๖๐..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ...๒๔.... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)บ่อน้ำในโรงพยาบาล.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด.....ทำปุ๋ยใส่ต้นไม้ในรพ.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)๒๑๐.....หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.).....๑,๖๔๓.....ลบ.ม

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)๑,๓๔๘.....ลบ.ม

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียไม่ระบาย.....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)๒๔.๘.....กิโลกรัม

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)


- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่๑๕๒..... หมู่ที่๕..... ซอย
 ถนน แขวง/ตำบลท่าเคย..... เขต/อำเภอ.....สวนผึ้ง.....
 จังหวัดราชบุรี..... โทรศัพท์๐๓๒-๗๓๑๘๐๐-๒.....โทรสาร๐๓๒-๗๓๑๘๑๘.....
 มีนายแพทย์นภัส มณีศรีขำ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภทรพ.ชุมชน.....
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ
 ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

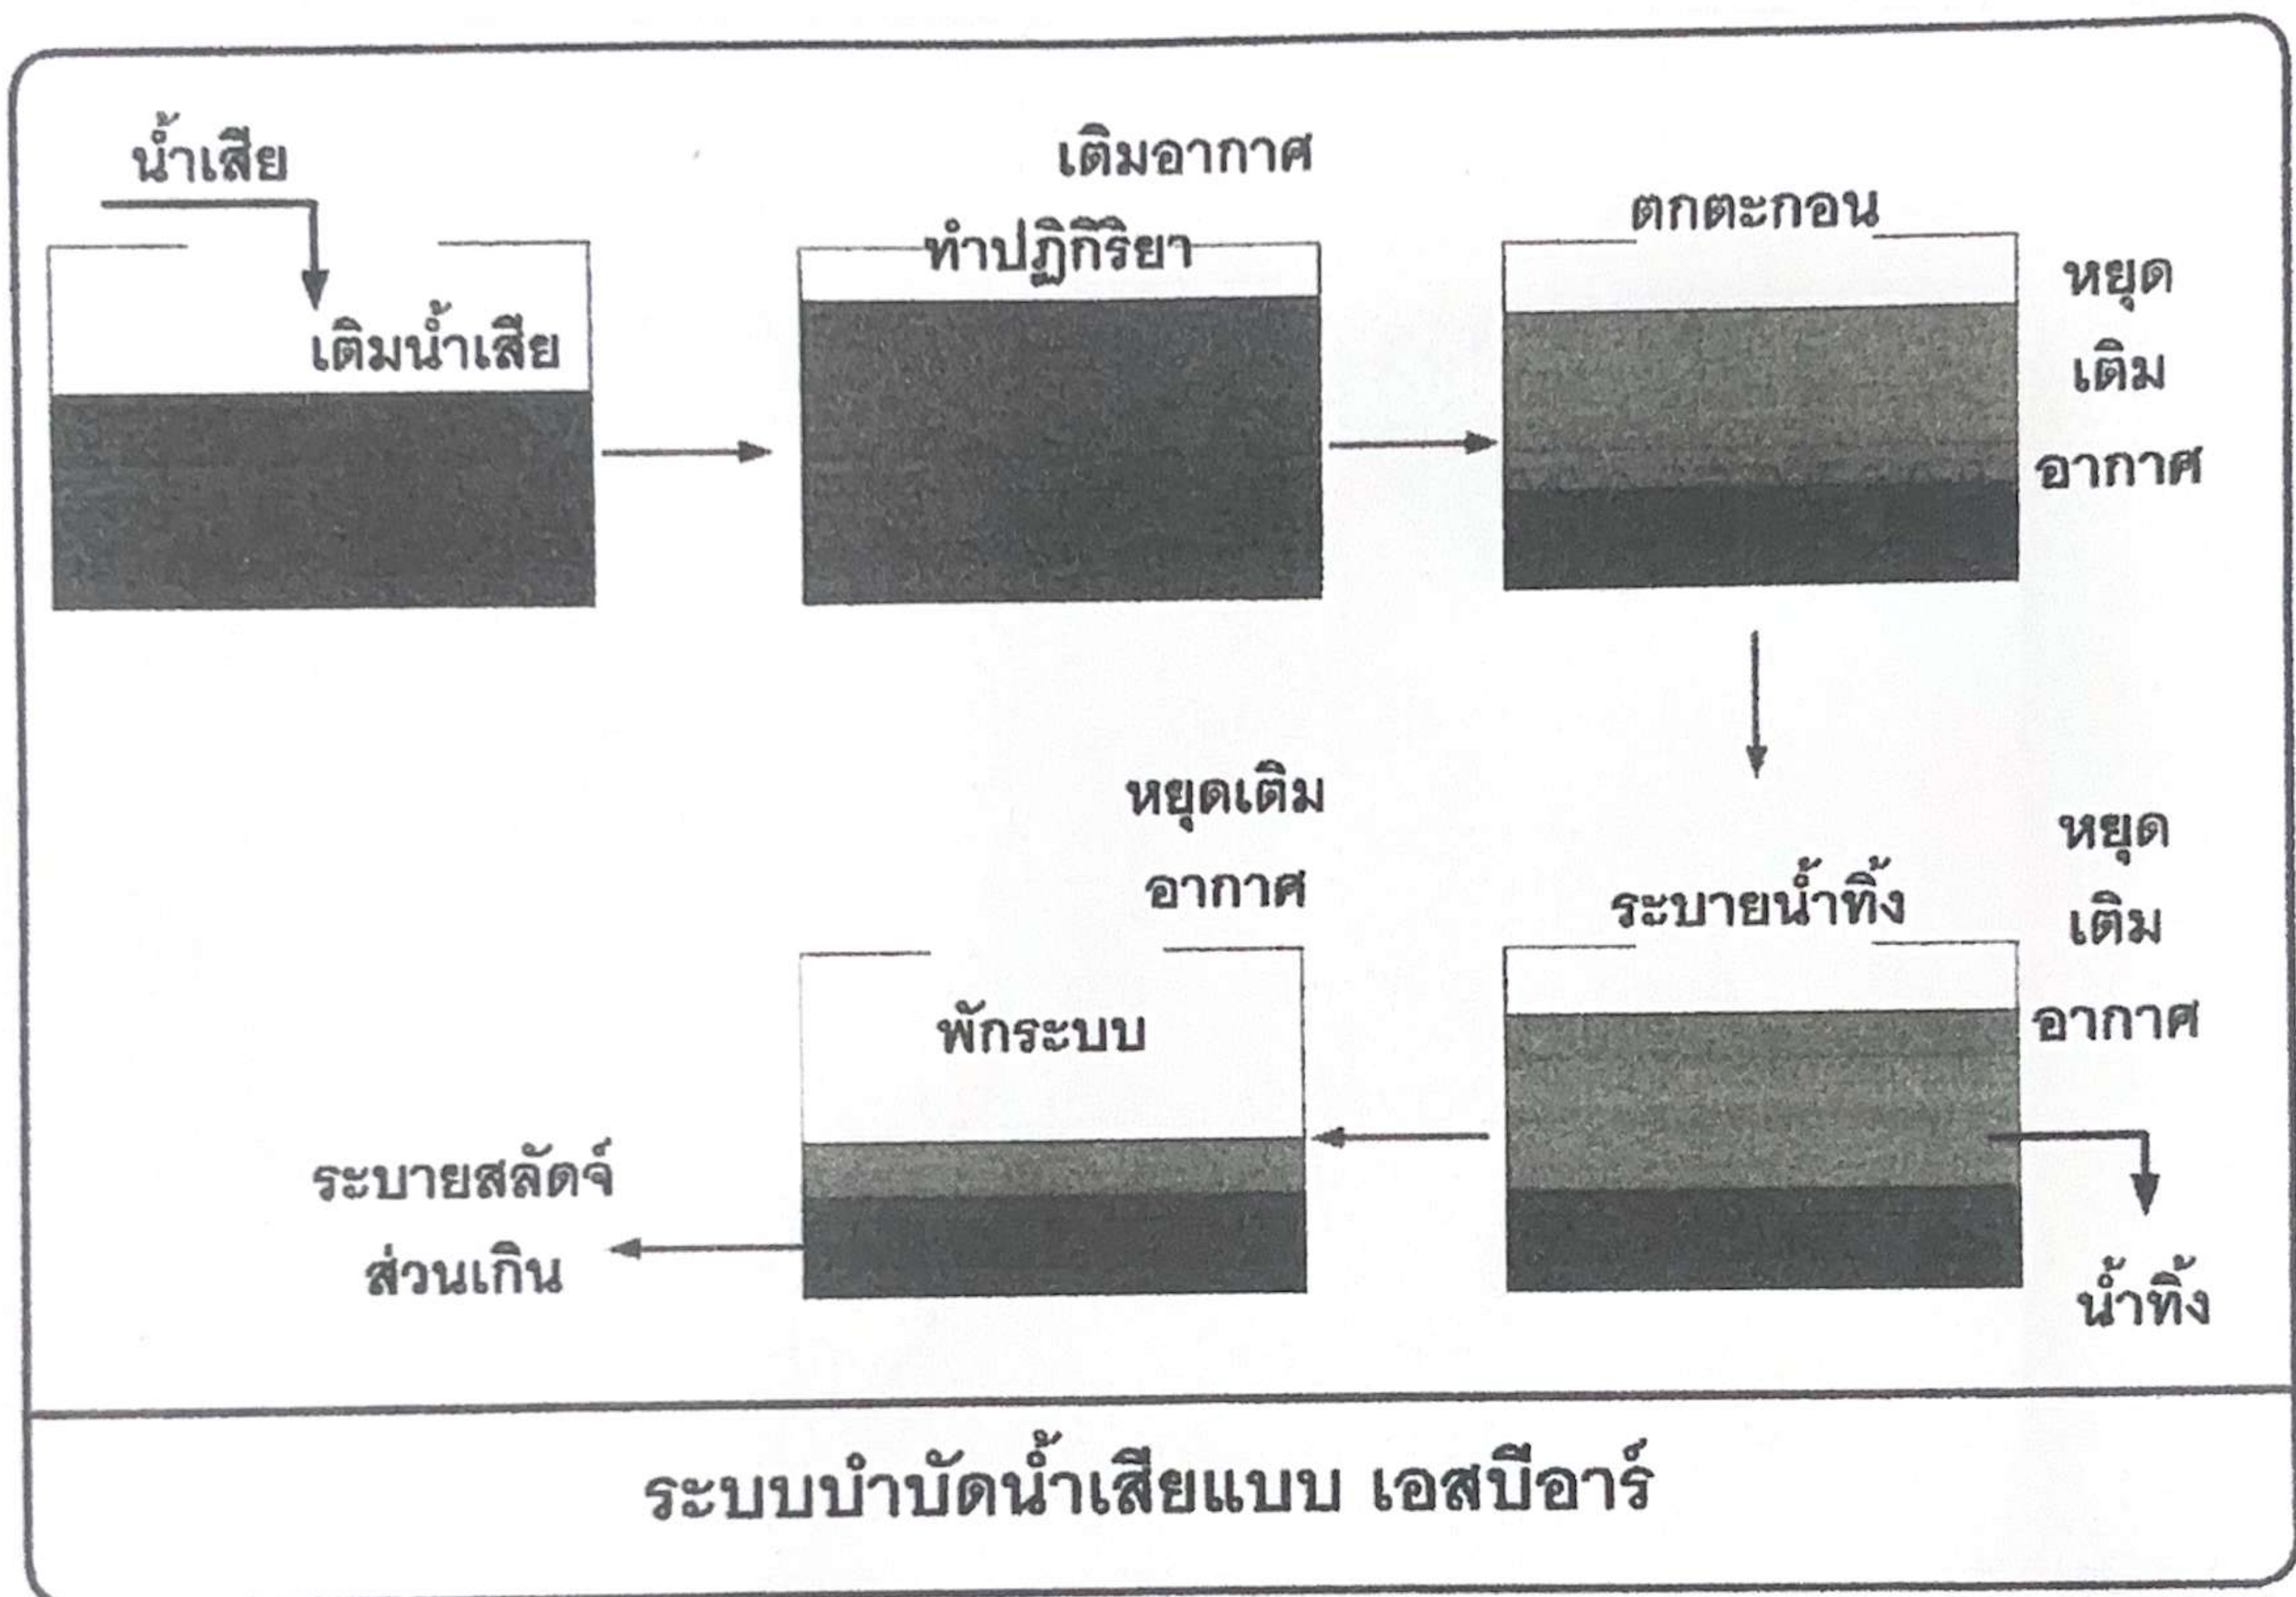

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

บันทึกสิ่งผิดปกติ

หน่วยงานที่พบ ระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่พบ	สิ่ง/เหตุการณ์ที่พบ	ผู้บันทึก
04/07/2567	กระดาษเช็ดมือ 4 ชิ้น, ก้นบุหรี่ 6 ชิ้น	สมัย
06/07/2567	ผ้าอนามัย 2 ชิ้น, กระดาษเช็ดมือ 4 ชิ้น	สมัย
11/07/2567	กระดาษเช็ดมือ 6 ชิ้น, เปลือกลูกอม 3 ชิ้น, ผ้าอนามัย 2 ชิ้น	สมัย
15/07/2567	กระดาษเช็ดมือ 4 ชิ้น, เปลือกลูกอม 3 ชิ้น	สมัย
17/07/2567	ก้นบุหรี่ 6 ชิ้น, กระดาษเช็ดมือ 2 ชิ้น, ผ้าอนามัย 2 ชิ้น	สมัย
22/07/2567	น้ำกากาอนามัย 1 ชิ้น, กระดาษเช็ดมือ 2 ชิ้น, ผ้าอนามัย 1 ชิ้น	สมัย
26/07/2567	ก้นบุหรี่ 4 ชิ้น, กระดาษเช็ดมือ 3 ชิ้น	สมัย
29/07/2567	ซองแอมพูลสระผม 1 ชิ้น, กระดาษเช็ดมือ 3 ชิ้น, ก้นบุหรี่ 3 ชิ้น	สมัย

- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลมตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.).....๑๒.๔.....ลบ.ม
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....

- คำเตือน
๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
 ๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ว/ค/ป/	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือนกรกฎาคม 2567														
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย(หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ใน ทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำ เนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) (คลอรีน)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	ลายมือ ชื่อผู้ บันทึก
						ระบบ บำบัดน้ำ เสีย(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ น้ำ(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ(ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17/07/2567	7	53	45	ไม่ระบาย	0.8	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	0.4	-	สมัช
18/07/2567	7	56	47	ไม่ระบาย	0.8	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	0.4	-	สมัช
19/07/2567	7	52	46	ไม่ระบาย	0.8	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	0.4	-	สมัช
20/07/2567	7	54	47	ไม่ระบาย	0.8	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	0.4	-	สมัช
21/07/2567	7	50	43	ไม่ระบาย	0.8	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	0.4	-	สมัช
22/07/2567	7	52	45	ไม่ระบาย	0.8	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	0.4	-	สมัช
23/07/2567	7	54	47	ไม่ระบาย	0.8	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	0.4	-	สมัช
24/07/2567	7	55	48	ไม่ระบาย	0.8	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	0.4	-	สมัช
25/07/2567	7	54	46	ไม่ระบาย	0.8	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	0.4	-	สมัช
26/07/2567	7	56	47	ไม่ระบาย	0.8	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	0.4	-	สมัช
27/07/2567	6	49	42	ไม่ระบาย	0.8	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	0.4	-	สมัช
28/07/2567	6	52	42	ไม่ระบาย	0.8	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	0.4	-	สมัช
29/07/2567	7	53	45	ไม่ระบาย	0.8	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	0.4	-	สมัช
30/07/2567	7	56	48	ไม่ระบาย	0.8	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	0.4	-	สมัช
31/07/2567	7	52	46	ไม่ระบาย	0.8	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	0.4	-	สมัช

ว/ด/ป/	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือนกรกฎาคม 2567														
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย(หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ใน ทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำ เนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) (คลอรีน)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	ลายมือ ชื่อผู้ บันทึก
						ระบบ บำบัดน้ำ เสีย(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ น้ำ(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ(ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
01/07/2567	6	49	41	ไม่ระบาย	0.8	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	0.4	-	สมัช
02/07/2567	7	56	46	ไม่ระบาย	0.8	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	0.4	-	สมัช
03/07/2567	6	50	42	ไม่ระบาย	0.8	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	0.4	-	สมัช
04/07/2567	7	54	45	ไม่ระบาย	0.8	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	0.4	-	สมัช
05/07/2567	7	53	45	ไม่ระบาย	0.8	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	0.4	-	สมัช
06/07/2567	7	58	48	ไม่ระบาย	0.8	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	0.4	-	สมัช
07/07/2567	7	56	45	ไม่ระบาย	0.8	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	0.4	-	สมัช
08/07/2567	7	54	47	ไม่ระบาย	0.8	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	0.4	-	สมัช
09/07/2567	7	59	49	ไม่ระบาย	0.8	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	0.4	-	สมัช
10/07/2567	7	51	46	ไม่ระบาย	0.8	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	0.4	-	สมัช
11/07/2567	7	59	49	ไม่ระบาย	0.8	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	0.4	-	สมัช
12/07/2567	7	48	43	ไม่ระบาย	0.8	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	0.4	-	สมัช
13/07/2567	6	50	41	ไม่ระบาย	0.8	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	0.4	-	สมัช
14/07/2567	6	46	39	ไม่ระบาย	0.8	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	0.4	-	สมัช
15/07/2567	6	48	41	ไม่ระบาย	0.8	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	0.4	-	สมัช
๙/07/2567	7	54	47	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	0.4	-	สมัช