


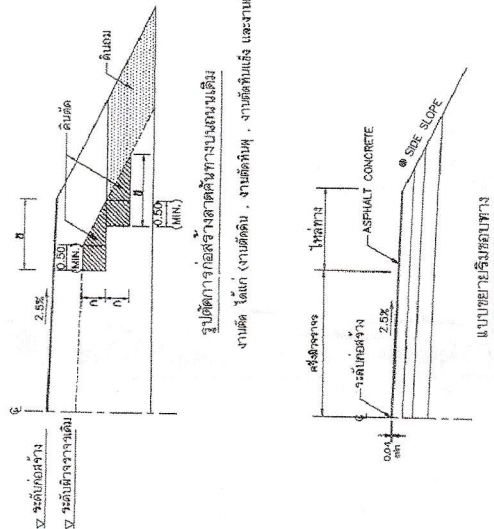

ตารางแนะนำการออกแบบความพึงพอใจทางระบบการออกแบบ 7 (1)

ตารางและนำการออกแบบความพึงพอใจของผู้นำโครงการฯ 7 ปี

ปริมาณน้ำ (ลิตร/วินาที)	ความเร็วของน้ำ (กิโลเมตร/ชั่วโมง)	ความลึกของน้ำ (เมตร)	ความสูงของน้ำ (เมตร)	ความดันของน้ำ (กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร)	ความดันของน้ำ (กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร)	ความดันของน้ำ (กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร)
4	500	—	0.20	0.20	0.20	0.20
4	501 — 1000	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
4	1001 — 1500	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
5	1501 — 2000	0.20	0.20	0.25	0.25	0.25
4	501 — 1000	0.10	0.20	0.20	0.20	0.20
5	1001 — 1500	0.10	0.20	0.20	0.20	0.20
5	1501 — 2000	0.10	0.20	0.25	0.25	0.25
4	501 — 1000	—	0.20	0.20	0.20	0.20
5	1001 — 1500	—	0.20	0.20	0.20	0.20
5	1501 — 2000	—	0.25	0.25	0.25	0.25

การวางแผนการออกแบบความพึงพอใจขั้นโครงสร้างทางระบบเวลาการออกแบบ 10 ปี)

ชนิดหินมวลได้แก่หิน (CUB.)	ปริมาณการใช้หินมวล (ตัน/ตารางฟุต)	ปริมาณการใช้หินมวล (ตัน/ตารางฟุต)	ปริมาณการใช้หินมวล (ตัน/ตารางฟุต)	ปริมาณการใช้หินมวล (ตัน/ตารางฟุต)	ปริมาณการใช้หินมวล (ตัน/ตารางฟุต)
4%	5	≤ 1000	0.20	0.25	0.20
	6	2000 - 3001	0.20	0.25	0.25
	8	2001 - 3000	0.20	0.25	0.25
	10	3001 - 4000	0.20	0.25	0.25
6%	5	≤ 1000	0.10	0.25	0.20
	6	2000 - 3001	0.10	0.25	0.25
	8	2001 - 3000	0.10	0.25	0.25
	10	3001 - 4000	0.10	0.25	0.25
8%	5	≤ 1000	-	0.25	0.20
	6	2000 - 3001	-	0.25	0.25
	8	2001 - 3000	-	0.25	0.25
	10	3001 - 4000	-	0.25	0.25

และค่าลาดชันข้าง (SIDE SLOPE)

ความสูงจากยอด หัวใจ ณ (เมตร)	ต้น		กิ่งกุ่ม		กิ่งแดง	
	ต้น	กุ่ม	ต้น	กุ่ม	ต้น	กุ่ม
0.00 ~ 3.00	2:1	2:1	1:1	1.5:1	0.25:1	1:1

อัตราส่วนในตารางเป็นแนวราบ : แนวตั้ง
ในกรณีที่ทำการลงหรือยกชุด สูงกว่า 3.00 เมตร ให้ใช้ตามรูปที่สมาคมศรฐาน
ทางที่นิยมลง หรือ คัดลึงขนาด ตามแบบ พท.2-501

ค่า BACK SLOPE และ SIDE SLOPE ใช้ค่าตามตารางนี้

[illegible]

1. การเสริมลึกลับทางสีผิวคอนกรีต < 4% ต้องออกแบบโครงสร้างให้ทางพิเศษ
2. ชนิดที่ใช้สำหรับงานเสริมคอนกรีต เพื่อลดค่า CO₂ ของผลิตภัณฑ์และปล่อยค่า 4 %
3. รูปแบบของส่วนผสม 25 ลิ้น (ขอ 10 ซม. 5 มม.)
4. ความหนาของชั้นโครงสร้างพื้นผิวที่ทนต่อการจราจรและลดการสึกหรอ
5. คุณสมบัติของวัสดุ ASPHALT CONCRETE ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมทางหลวง